


## FlammEx profi Fotoelektronischer Rauchmelder

Typ 22 Art.-Nr.: FL10022 H

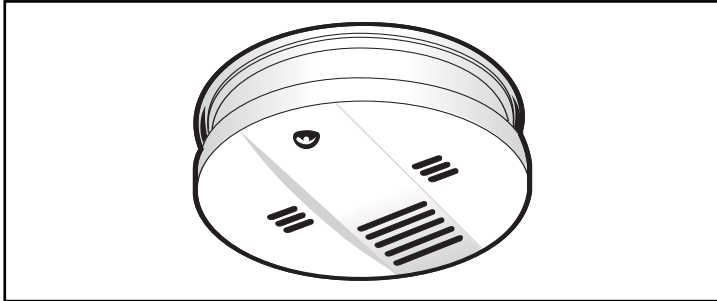

Dieser Rauchmelder ist konzipiert, um auf kostengünstige Weise eine Frühwarnung bei der Entstehung eines Brandes zu geben. Alarm wird ausgelöst sobald Rauch in das Innere des Gerätes eindringt. Flammen werden vom Gerät nicht wahrgenommen. Ein Großteil der Brände findet nachts statt. Da der Mensch während des Schlafes nichts riecht, jedoch bei Geräuschen erwacht, schützen Rauchmelder wirksam und frühzeitig vor der drohenden Gefahr.

**Einsatzbereiche:** Wohnungen, Wohnhäuser, Wohnwagen, Boote  
**Alarmsignal:** Akustisches Signal mit ca. 85 dB / 3 m

Weitere Informationen zum Verhalten im Brandfall erhalten Sie auf Anfrage von Ihrer Feuerwehr. Viele Wehren und Brandversicherungen halten entsprechende Merkblätter bereit und weisen darin auch auf die Notwendigkeit von Rauchmeldern hin.



### 1. Montageorte

Für eine umfassende Abdeckung von Haushalten sollten Rauchmelder in allen Räumen, Korridoren, Lagerbereichen, Keller- und Speicherräumen installiert werden. Eine minimale Absicherung wird erreicht durch je einen Rauchmelder im Flur und im Treppenbereich auf jeder Etage und einer in jedem Schlafbereich. In Häusern mit mehreren Wohneinheiten sollte jede Familie ihre eigenen Rauchmelder installieren.

Nicht in Badezimmern oder Garagen montieren, in Küchen nur, falls ein Mindestabstand von 4 Metern von Herden und ähnlichen Emissionsquellen möglich ist.

Nicht in stark zuggefährdeter Umgebung z. B. in der Nähe von Entlüftungsschächten installieren, die Luftbewegung könnte u. U. verhindern, dass der Rauch den Melder erreicht. Befestigung am besten mittig an der Decke.

Nicht in sehr staubigen Bereichen bzw. in Bereichen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit montieren.

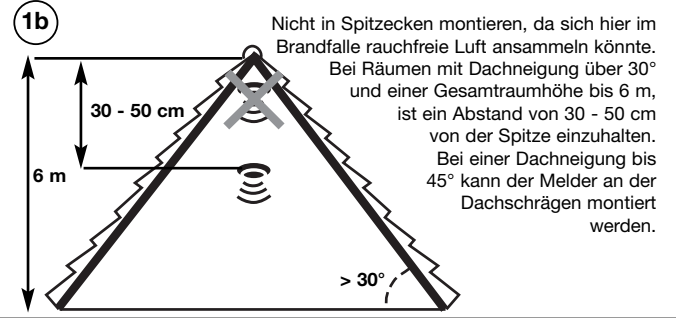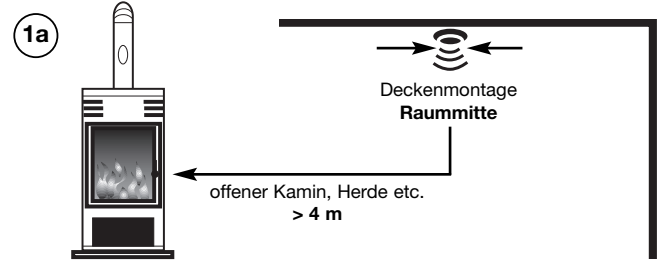


1c




Nicht hinter und auf Zimmerbalken montieren,  
wenn diese dicker als **20 cm** sind.

1d




Mindestens **50 cm** von Leuchtstofflampen entfernt montieren.

1e

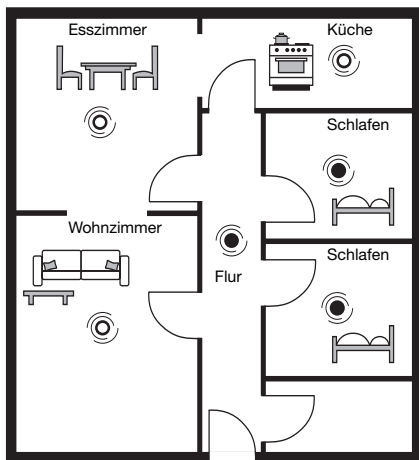


Montageorte des Rauchmelders für Etagenwohnungen mit zwei Schlafbereichen.

 Rauchmelder für minimale Sicherheit

 Rauchmelder für mehr Sicherheit


## 2. Montage

2a

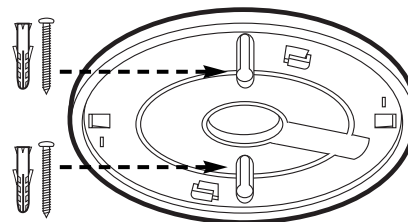


Gerät vor Bohrstaub schützen.

2b

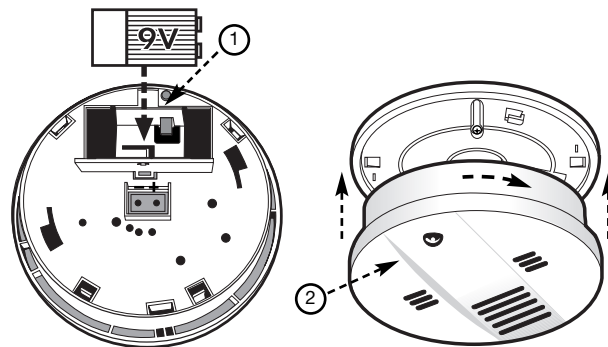

Die Montagesperre ① verhindert, dass der Melder ohne eingelegte Batterie montiert werden kann. Ist die Batterie richtig angeschlossen, blinkt die LED ② ca. alle 45 Sek. kurz auf. Führen Sie einen Funktionstest durch.


### 3. Test/Wartung

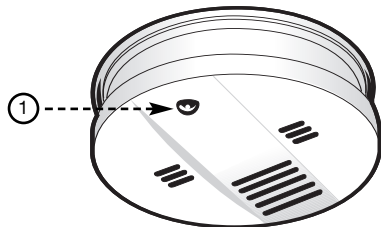

Drücken Sie 20 Sek. lang auf die LED Prüftaste ①, bis der Alarm ertönt. Dabei testet sich der Melder erst elektronisch und dann wird das Eindringen von Rauch in die Rauchkammer mechanisch simuliert. Bei ordnungsgemäßer Funktion ist der Alarm laut und pulsierend.

Der Test sollte 1x monatlich und nach jedem Batterietausch durchgeführt werden. Den Melder mindestens einmal im Jahr mit dem Staubsauger absaugen. Das Gerät führt alle 45 Sek. einen Batterieselbsttest durch, Sie erkennen dies am kurzen Aufblinken der LED. Sinkt die Batteriespannung unter den Mindestwert, piept der Melder bis zu einmal pro Minute, bis zu ca. 30 Tage lang, um Sie an den Batteriewechsel zu erinnern.

### 4. Interconnection-Funktion per Kabel

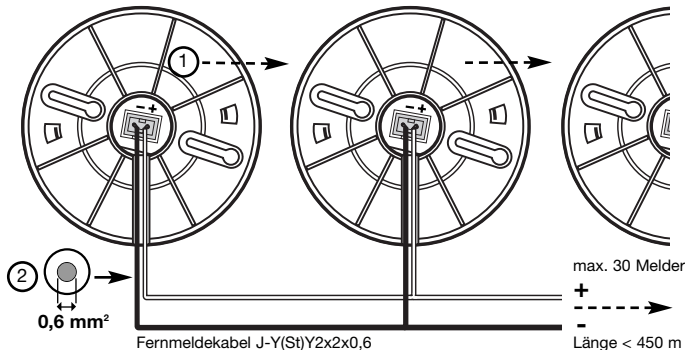

Achten Sie bei der Vernetzung auf den richtigen Anschluss (- +). Verwenden Sie die FlammEx AP-Montagedose oder eine UP-Dose zur Verdrahtung.

### 5. Funk-Übertragung

Verwenden Sie anstelle des Kabels das FlammEx profi Funk-, Sende- & Empfangsmodul 433 MHz (Zubehör) oder bauen Sie mit dem FlammEx Funk-Sendemodul 868 MHz ein FlammEx profi Funk-System mit Empfangszentrale auf (Zubehör).

Ihr Fachhändler berät Sie gern über alle Erweiterungsmöglichkeiten.

#### Besondere Hinweise:

- Setzen Sie die Batterie polrichtig in das Gerät
- Testen Sie das Gerät nach jedem Batterietausch
- Rauchmelder ersetzen keine Versicherungen
- Bei Tiefschlaf bzw. unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ist der Alarm unter Umständen nicht wahrnehmbar
- In Räumen über 80 m<sup>2</sup> bzw. in Fluren, die länger als 10 m sind, empfiehlt sich der Einsatz von mehreren Meldern
- Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie die Batterie über den Handel, der sie einem Recycling-Verfahren zuführt
- Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Fachhändler

#### Technische Daten:

Batteriebetrieb	9 V Block (inklusive)
Empfohlene Batterien	GP Super Alkaline, # 1604 A Eveready Alkaline, # 522 Duracell, # MN 1604
Geprüft nach	DIN EN 14604, TÜV/GS, VdS, CE
Maße	Ø ca. 11 cm, Höhe ca. 4 cm
Temperaturbereich	0 °C - +50 °C
Luftfeuchtigkeit	10 % - 95 %
Signallautstärke	ca. 85 dB / 3 m

Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Fachhändler.

---

Gerätetyp: 22, Art.-Nr. FL 10022 H

---

Verkaufsdatum:

---

Anschrift des Absenders:

Name:

---

Straße:

---

PLZ/Ort:

---

Tel./Fax:

---

---

Festgestellte Mängel:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Garantie

IEH Produkte sind nach geltenden Vorschriften geprüft und mit größter Sorgfalt hergestellt. Die Garantie richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen und kann nur gewährt werden, wenn das Gerät komplett und unverändert mit datiertem Kaufbeleg sowie mit einer Fehlerbeschreibung dem Fachhändler vorliegt.

Bei berechtigtem Garantieanspruch wird IEH nach seiner Wahl in angemessener Zeit das Gerät ausbessern oder austauschen. Sollte der Garantieanspruch nicht gerechtfertigt sein (z. B. nach Ablauf der Garantiezeit, Mängel außerhalb des Garantieanspruches, Öffnen des Gerätes), wird IEH versuchen, das Gerät kostengünstig zu reparieren.

Die Garantiehaftung bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung, Verschmutzung, Veränderungen durch Umwelteinflüsse oder Transportschäden, sowie nicht auf Schäden, die infolge Nichtbeachtung der Montageanleitung und/oder Nichtbeachtung geltender Vorschriften/Normen bei der Installation entstehen. Mitgelieferte Leuchtmittel und Akkus/Batterien sind von der Garantie ausgeschlossen. IEH haftet nicht für indirekte-, Folge- und Vermögensschäden.

**5 Jahre  
Garantie**

IEH GmbH  
An der Strusbek 40  
22926 Ahrensburg  
Deutschland

Internet: [www.flammex.de](http://www.flammex.de)  
E-Mail: [info@flammex.de](mailto:info@flammex.de)




# INSTALLATION



## FlammEx profi Photo-electronic smoke detector

Type 22 Art.-no.: FL10022 H

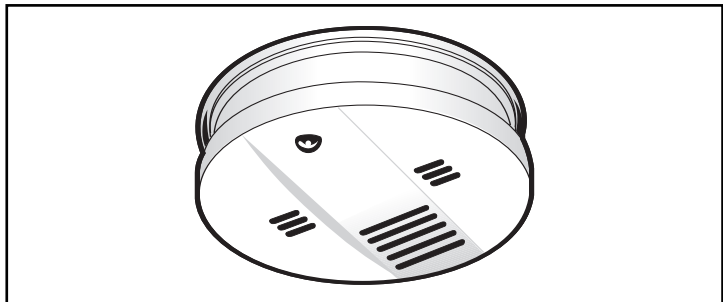

This smoke detector is designed as an economical system providing early warning in the event of a fire. The alarm is activated as soon as smoke penetrates the interior of the device. The device does not detect flames. The majority of fires happen at night and as we are unable to smell anything while we are asleep, but will wake up if we hear a noise, smoke detectors protect us effectively and give an early warning of the imminent danger.

**Areas of use:** Flats, houses, caravans, boats  
**Alarm signal:** Acoustic signal, approx. 85 dB / 3 m

For further information on what to do in the event of a fire, please contact your fire brigade. A large number of fire brigades and fire insurance companies have leaflets that will point out the necessity of having smoke detectors installed.



### 1. Installation sites

To ensure that your home is fully protected, smoke detectors should be installed in all rooms, corridors, storage areas, the cellar and larder. A minimum level of protection is granted if a smoke detector is installed in the hallway and near the staircase on each floor and one in each bedroom. In buildings divided into flats each family should install its own smoke detectors.

Do not install in the bathroom or garage and only install in the kitchen if there can be a minimum distance of 4 m from the stove and similar emission sources.

Do not install in areas where there is a strong draft, near ventilation shafts, as the air circulation could prevent the smoke from reaching the detector. For best results, install in the centre of the ceiling.

Do not install in very dusty areas or in areas with very high humidity.

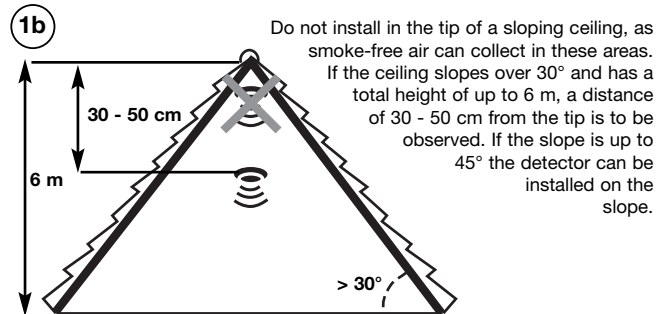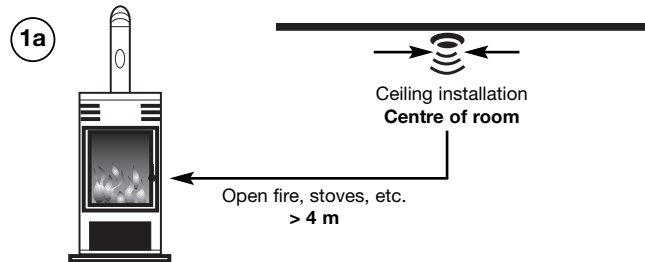


1c




Do not install on or behind ceiling beams if they are thicker than **20 cm**.

1d





Install at a distance of at least **50 cm** from fluorescent light sources.

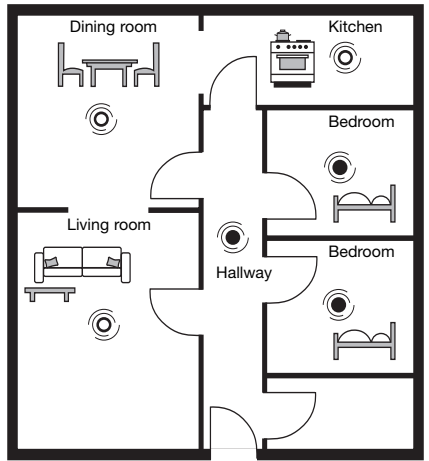1e




Installation sites for smoke detectors in single storey 2 bedroom flat.

 Smoke detector for minimum safety

 Smoke detector for added safety


## 2. Installation

2a

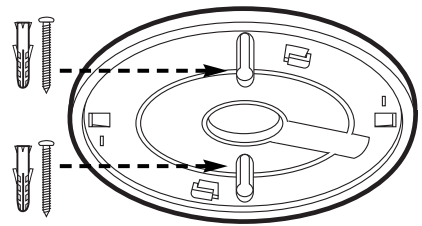


Protect device from dust caused by drilling.

2b

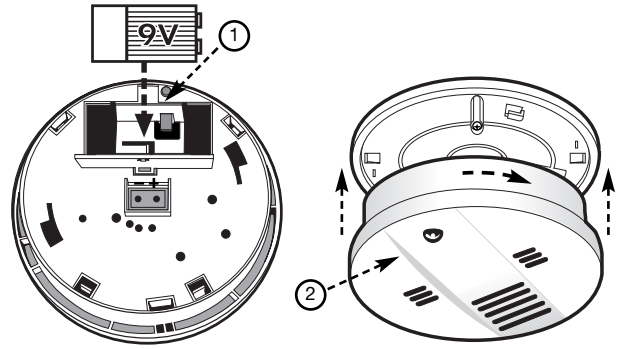

The installation lock ① ensures that the device cannot be installed without the battery. If the battery is correctly connected, the LED ② flashes approximately every 45 seconds. Carry out a test to ensure that it is functioning correctly.


### 3. Test / service

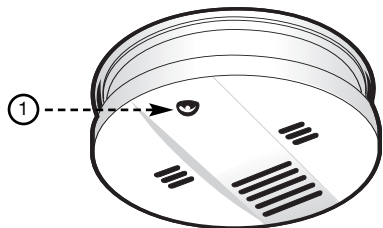

Press the LED test button ① for 20 seconds until the alarm sounds. During this process the detector first tests itself electronically and then mechanically simulates smoke penetrating the smoke chamber. When working properly the alarm is loud and intermittent.

The test should be carried out once a month and each time the battery is replaced. Vacuum clean the detector at least once a year. The device carries out an auto battery test every 45 seconds - this is indicated by the LED flashing briefly. If the battery charge falls below the minimum value, the device beeps once a minute for up to 30 days to remind you to replace the battery.

### 4. Interconnection function by cable

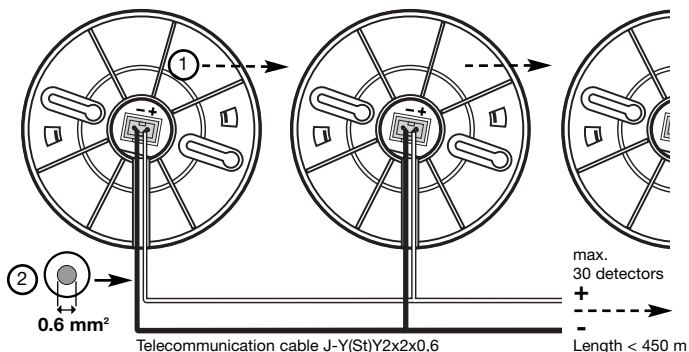

If setting up a network, ensure that the connections are correct (- +). Use the FlammEx surface installation box or a recessed box for the connection.

### 5. Wireless transmission

Instead of using the cable use the FlammEx professional wireless, transmission and receiver module 443 MHz (accessory) or set up a FlammEx profi wireless system with a receiver unit (accessory) with the FlammEx wireless receiver module.

Your profi supplier can advise you on the various options.

#### Please note:

- Ensure that the battery is correctly fitted in the device (+ / -)
- Test the device each time the batteries are replaced
- Smoke detectors do not replace the need for insurance
- During deep sleep, or if under the influence of alcohol or drugs it is possible that the alarm will not wake the sleeper
- In rooms over 80 m<sup>2</sup> or in hallways longer than 10 m it is advisable to install more than one detector
- Do not put used batteries in the dustbin. They should be taken to a supplier who will have them recycled
- In the event of technical problems please contact the manufacturer or your specialist supplier

#### Technical data:

Battery operated	9 V block (supplied)
Recommended batteries	GP Super Alkaline, # 1604 A Eveready Alkaline, # 522 Duracell, # MN 1604
Tested according to	DIN EN 14604, TÜV/GS, VdS, CE
Dimensions	ø approx. 11 cm, height approx. 4 cm
Temperature range	0 °C - +50 °C
Humidity	10 % - 95 %
Signal volume	approx. 85 dB / 3 m

Subject to technical and design changes without prior notice.

---

Equipment type: 22, Art.-no. FL 10022 H

---

Date of purchase:

---

Address of sender:

Name:

---

Street:

---

Postal Code / Town:

---

Tel./Fax:

---

---

Defects found:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Guarantee

IEH products are inspected to ensure they comply with the valid regulations and are manufactured with great care. The guarantee is subject to legal provisions and is only valid, if the device is returned to the specialist supplier in its original condition along with all components and is accompanied by a dated receipt and a description of the defects found.

For a valid guarantee claim, IEH will repair or exchange the device as it deems appropriate within due course. If the guarantee claim is invalid (e. g. if the guarantee term has expired, if faults are not covered by the guarantee or if the device has been opened) IEH will endeavour to repair the device at a reasonable price.

The guarantee liability does not cover natural wear and tear, changes resulting from environmental influence or transport damage, or damage resulting from non-compliance with the fixing instructions and/or non-compliance with the valid regulations/standards during installation.

Bulbs, batteries and rechargeable batteries supplied are not covered by the guarantee. IEH accepts no liability for indirect or consequential damage or damage to property.

**5 years  
guarantee**


**IEH GmbH  
An der Strusbek 40  
22926 Ahrensburg  
Germany**

**Internet: [www.flammex.de](http://www.flammex.de)  
E-Mail: [info@flammex.de](mailto:info@flammex.de)**



## FlammEx profi Détecteur de fumée photoélectronique

Type 22 No. d'art. : FL10022 H

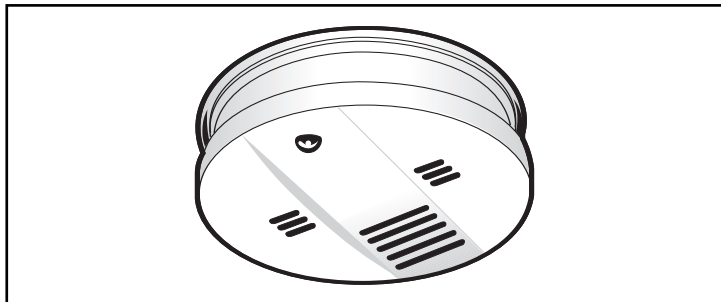

Ce détecteur de fumée est conçu afin de délivrer un avertissement précoce à un prix avantageux lorsqu'un incendie se déclare. En effet, l'alarme est déclenchée dès que de la fumée pénètre à l'intérieur de l'appareil, les flammes et la chaleur n'étant pas prises en considération par l'appareil. La plupart des incendies se déclarent la nuit. Comme l'être humain ne sent rien pendant son sommeil mais se réveille en cas de bruit, les détecteurs de fumée protègent efficacement et à temps du danger menaçant.

**Domaines d'application :** appartements, maisons d'habitation, caravanes et camping-cars, bateaux  
**Signal d'alarme :** signal acoustique de 85 dB / 3 m

Pour de plus amples informations quant à la manière de se comporter en cas d'incendie, veuillez vous adresser au poste de sapeurs pompiers de votre localité. De nombreux services de protection contre l'incendie et agencés d'assurances incendie mettent des fiches d'information à votre disposition et y mentionnent également la nécessité d'emploi de tels détecteurs de fumée.



### 1. Lieux de montage

Pour que la protection des locaux domestiques soit amplement assurée, les détecteurs de fumée devraient être installés dans toutes les pièces, couloirs, zones de rangement, caves et greniers. Une sécurité minimale est pourvue en plaçant un détecteur dans le corridor, un dans la région de l'escalier à chaque étage et un dans chaque chambre à coucher. Dans les maisons à plusieurs unités d'habitation, chaque famille devrait installer ses propres détecteurs de fumée.

Ne pas les monter dans des salles de bains ou dans des garagés, dans des cuisines uniquement à condition qu'une distance de 4 mètres de réchauds, foyers et sources d'émission semblables soit respectée.

Ne pas installer dans un environnement où régnent de forts courants d'air, p. ex. à proximité de cages d'aération. En effet, la circulation d'air risque dans certaines circonstances d'empêcher que la fumée atteigne le détecteur. Lieu idéal de fixation du détecteur de fumée au milieu du plafond.

Ne pas monter les détecteurs de fumée dans des zones poussiéreuses ou dans des endroits où le taux d'humidité de l'air est très élevé.

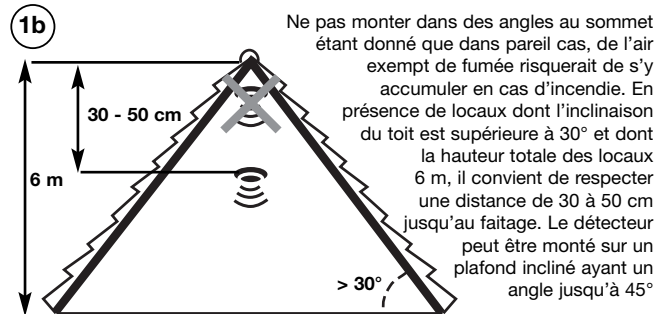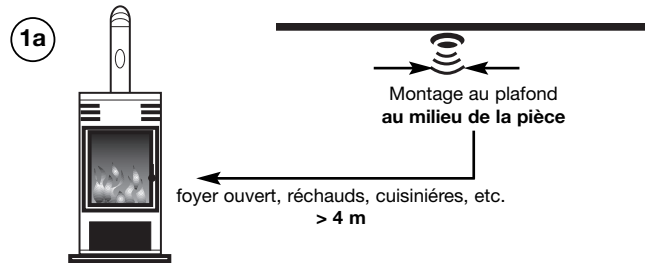


1c




Ne pas monter derrière et sur des poutres de charpenterie si leur épaisseur excède **20 cm**.

1d





Monter au moins à **50 cm** de distance de tubes fluorescents.

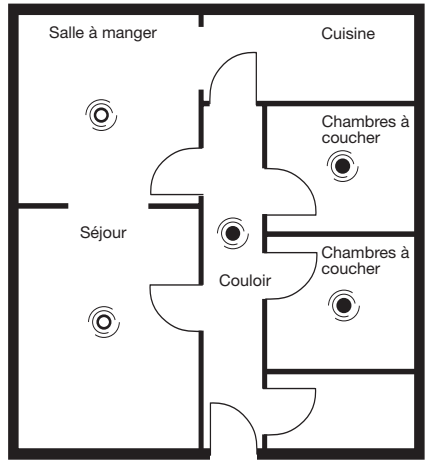1e




Lieux de montage du détecteur de fumée pour appartements en étage avec deux chambres à coucher.

 Détecteur de fumée pour sécurité minimale

 Détecteur de fumée pour une sécurité accrue


## 2. Montage

2a

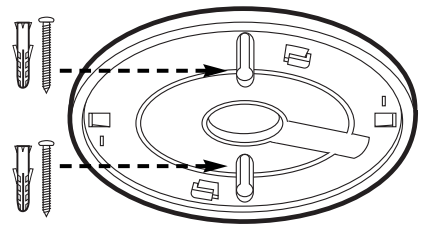


Protéger l'appareil de la poussière due à la perceuse.

2b

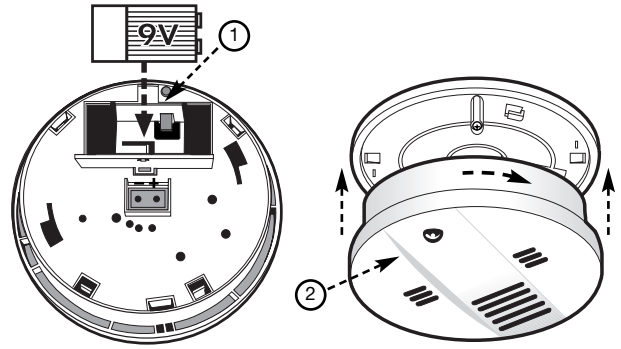


La fermeture de montage ① empêche de monter le détecteur sans pile. Si la pile est bien connectée, le voyant ② s'allume brièvement environ toutes les 45 secondes. Procédez à un test de fonctionnement.

### 3. Test

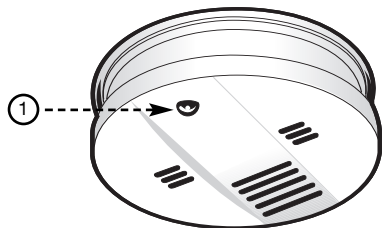

Pressez le voyant ① sur la touche test 20 secondes jusqu'à ce que l'alarme s'enclenche. Ainsi, le détecteur se teste d'abord électroniquement puis l'entrée de fumée dans le réservoir est simulé mécaniquement. Lors du bon fonctionnement, l'alarme est bruyante et à impulsions. Le test devrait être exécuté 1 fois par mois et le détecteur devrait être passé à l'aspirateur au moins une fois par an. L'appareil exécute un autotestage de la pile toutes les 45 secondes, ce que l'on constate du fait que la DEL clignote brièvement. Si la tension de la pile descend en-dessous de la valeur minimale, le détecteur émet un sifflement jusqu'à 1x par minute, environ pendant 30 jours, afin de vous rappeler de changer la pile.

### 4. Fonction interconnexion par câble

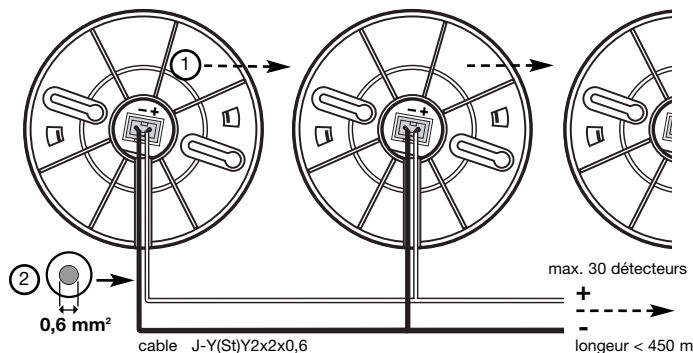

Faites attention, lors de la connexion, au bon raccordement. Utilisez la boîte de montage FlammEx ou une boîte à encastrer pour le câblage.

### 5. Diffusion par transmission

Utilisez, à la place du câble, le module FlammEx profi diffusion-envoi et réception 433 MHz (accessoire) ou montez avec le module d'envoi-diffusion FlammEx 868 MHz un système de diffusion FlammEx profi avec centrale de réception (accessoire). Votre concessionnaire se tient à votre entière disposition concernant toutes les modulations possibles

#### Informations importantes:

- Placez la pile dans l'appareil en veillant à ce que la polarité soit correcte
- Testez l'appareil après chaque changement de pile
- Les détecteurs de fumée ne remplacent pas les polices d'assurance
- Au cours de la phase de sommeil profond ou sous l'influence de l'alcool ou de médicaments/drogues, il se peut que l'alarme ne soit pas perçue
- Dans les pièces de plus de 80 m<sup>2</sup> ou dans les couloirs de plus 10 mètres de long, il est recommandé d'installer plusieurs détecteurs
- Mettez des piles usées pas dans la poubelle
- En cas de problèmes techniques, veuillez consulter le fabricant ou votre concessionnaire.

#### Caractéristiques techniques:

Fonctionnement sur pile	bloc 9 V (compris)
Piles recommandées	pile alcaline GP Super Alkaline, #1604 A pile alcaline Eveready Alkaline, # 522 Duracell, # MN 1604
Testé selon	DIN EN 14604, TÜV/GS, VdS, CE
Dimensions	Ø 11 cm env., hauteur 4 cm env.
Plage de température	0 °C - +50 °C
Humidité de l'air	10 % - 95 %
Puissance sonore du signal	env. 85 dB / 3 m

En cas de problèmes techniques, veuillez consulter le fabricant ou votre concessionnaire.

---

Type de l'appareil : 22, No. d'art. FL 10022 H

---

Date de la vente :

---

Adresse de l'expéditeur :

Nom :

---

Rue :

---

Code postal/Lieu :

---

Téléphone/Fax :

---

---

Défauts constatés :

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Garantie

Les produits IEH ont été fabriqués avec le plus grand soin et ont été contrôlés suivant les directives en vigueur. La garantie est orientée sur la législation légale et peut être accordée uniquement si l'appareil est à l'état complet, inchangé, et accompagné du bon d'achat et d'un descriptif du défaut par le revendeur.

Si le recours en garantie est justifié, la société IEH réparera ou échangera, selon sa décision, l'appareil dans un délai raisonnable. Si le recours en garantie n'est pas justifié (par exemple quand le délai de garantie est dépassé, des défauts ne concernant pas la garantie, l'ouverture de l'appareil), la Sté. IEH tentera de réparer l'appareil à frais réduit.

La responsabilité de garantie ne s'applique pas à l'usure normale de l'appareil, à son encrassement, aux modifications subies par l'effet des intempéries ou les dommages de transport, elle est également exclue en cas de dégâts causés par le non respect de la notice de montage et/ou le non respect des directives/normes qui s'appliquent lors de l'installation. Les moyens lumineux et les accus/batteries sont également exclus de la garantie. IEH décline toute responsabilité pour les dommages matériels indirects et les conséquences.

**5 ans de  
garantie**


IEH GmbH  
An der Strusbek 40  
22926 Ahrensburg  
Allemagne

Internet: [www.flammex.de](http://www.flammex.de)  
E-Mail: [info@flammex.de](mailto:info@flammex.de)



## FlammEx profi Rilevatore sonoro di fumo fotoelettronico

Tipo 22 N. Art.: FL10022 H

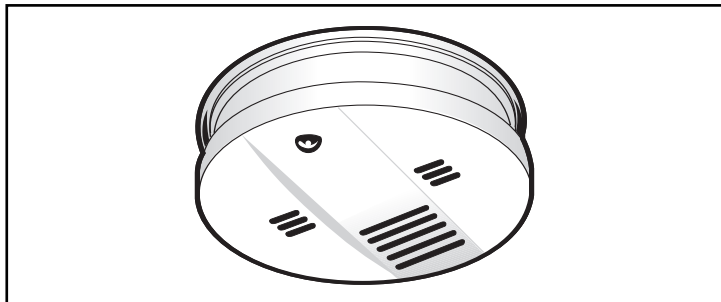

Questo rilevatore sonoro di fumo è concepito per dare, in caso d'incendi, un allarme preventivo a costi ridotti. L'allarme viene comunicato non appena il fumo penetra all'interno del dispositivo, mentre le fiamme non vengono rilevate dal dispositivo. La maggioranza degli incendi ha luogo durante la notte. Le persone durante il sonno hanno una percezione ridotta, ma una elevata sensibilità al rumore. I segnalatori di fumo proteggono attivandosi prima dell'insorgere di un pericolo imminente.

**Campi d'applicazione:** appartamenti, case di abitazione, roulotte, imbarcazioni

**Segnale d'allarme:** segnale acustico da 85 dB / 3 m

Ulteriori informazioni in merito al comportamento in caso d'incendio possono essere fornite su richiesta dal corpo dei vigili del fuoco. Numerosi corpi dei vigili del fuoco e assicurazioni antincendio dispongono di appositi prontuari in cui segnalano inoltre l'importanza della presenza di eventuali rilevatori di fumo.



### 1. Punti di montaggio

Per una completa copertura della propria abitazione è necessario installare i rilevatori sonori di fumo in tutte le stanze, i corridoi, le zone di deposito, le stanze della cantina e della soffitta. Un sufficiente sicurezza è assicurata posizionando un sensore di fumo nei corridoi, sulle scale tra i piani e nelle camere da letto. Nelle abitazioni con diverse unità abitative è consigliabile che ogni famiglia installi il proprio rilevatore sonoro di fumo.

Non è necessario montare i dispositivi nelle sale da bagno o in garage, mentre in cucina è possibile effettuare l'installazione solo ad una distanza minima di 4 metri dal forno e da fonti di emissione simili.

Non eseguire l'installazione in un ambiente soggetto a forti correnti d'aria, ad esempio in prossimità dei vani di ventilazione, poiché lo spostamento d'aria potrebbe eventualmente impedire che il fumo raggiunga il rilevatore. Per il fissaggio scegliere un punto al centro del soffitto.

Non montare in zone molto polverose o nei punti con un'elevata umidità.

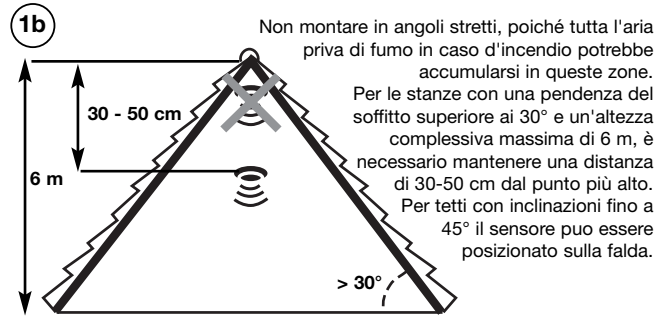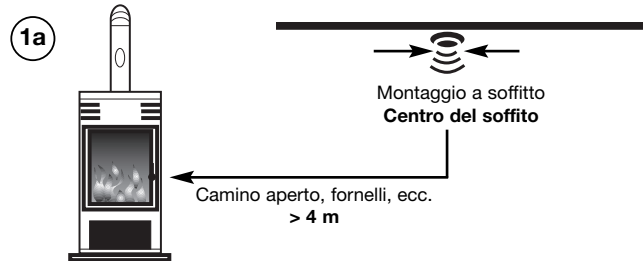


1c




Non montare dietro o sulle travi delle stanze a meno che queste non siano più spesse di **20 cm**.

1d



Montare ad una distanza di almeno **50 cm** da lampade con sostanze luminescenti.

1e

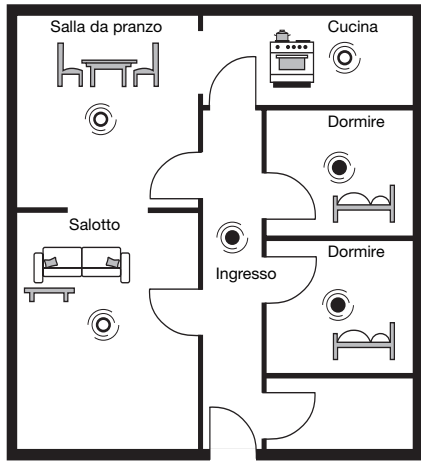


Punti di montaggio del rilevatore sonoro di fumo per gli appartamenti con due zone notte.

Rilevatore sonoro di fumo per sicurezza minima

Rilevatore sonoro di fumo per sicurezza più grande


## 2. Montaggio

2a

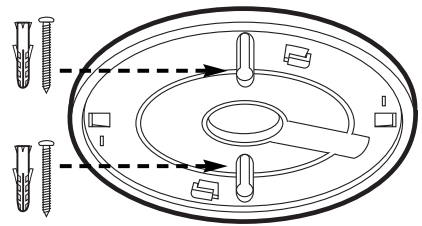


Proteggere il sensore dalla polvere di foratura.

2b

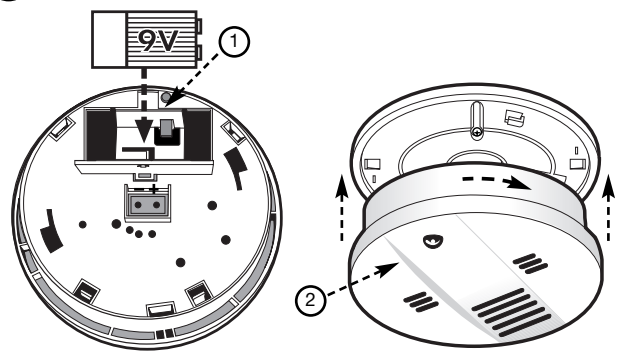

Il blocco di montaggio **1** impedisce il montaggio del sensore in assenza di batteria. Se la batteria è collegata correttamente il led **2** del sensore si accende brevemente ca. ogni 45 secondi. Eseguite un test funzionale.


### 3. Test

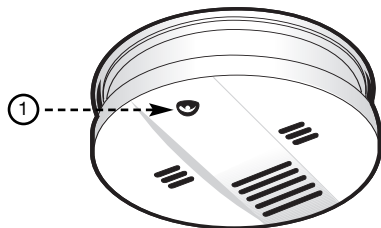

Tenete premuto il tasto di Test ① fino a quando il segnale di allarme si sia attivato. Il sensore esegue automaticamente un'autodiagnosi e una simulazione meccanica di presenza di fumo fumo. In caso di corretto funzionamento l'allarme è forte e intermittente. Si consiglia di eseguire il test una volta al mese. Pulire con l'aspirapolvere il rilevatore almeno una volta all'anno.

Il dispositivo esegue un test automatico delle batterie ogni 45 secondi. È possibile riconoscere questa verifica automatica dalla breve intermittenza del LED. Se la tensione della batteria scende sotto la soglia critica il sensore emette un Bip ogni minuto durante un periodo di ca. 30 giorni per avvertirvi di sostituire la batteria.

### 4. Interconnessione cablata

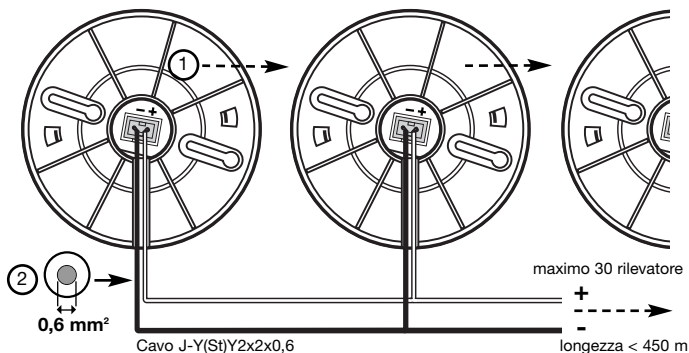

Prestate attenzione al collegamento nel morsetto appropriato. Usate solo le spine di montaggio FlammEx o spine UP.

### 5. Interconnessione via radio

Usate il FlammEx profi FunkTrasmettitore e ricevitore a 433MHz (accessorio) oppure realizzate un FlammEx profi Funksystem con una centrale ricevente FlammEx Funk Sendemodul 868 MHz (accessorio). Il vostro installatore vi informerà volentieri su tutte le possibilità di espansione.

#### Indicazioni speciali:

- Inserire la batteria nel dispositivo facendo attenzione alle polarità
- Testare il rilevatore dopo ogni sostituzione della batteria
- I rilevatori non sostituiscono le assicurazioni
- In caso di sonno profondo e sotto l'effetto dell'alcol o di droghe l'allarme può non essere eventualmente percepibile
- Nelle stanze di oltre 80 m<sup>2</sup> e negli ingressi più lunghi di 10 m si consiglia l'impiego di diversi rilevatori
- Le batterie usate non devono essere gettate tra i rifiuti domestici. Si prega di eliminarle attraverso i meccanismi che consentano un'operazione di riciclaggio.
- Per problemi tecnici rivolgetevi unicamente al fabbricante o a un rivenditore autorizzato.

#### Dati tecnici:

Alimentazione a batteria	Unità da 9 V (inclusa)
Batterie consigliate	GP Super Alkaline, # 1604 A Eveready Alkaline, # 522 Duracell, # MN 1604
Testato secondo	DIN EN 14604, TÜV/GS, VdS, CE
Dimensioni	Ø ca. 11 cm circa, altezza 4 cm circa
Gamma temperatura	0 °C - +50 °C
Umidità atmosferica	10 % - 95 %
Potenza del segnale acustico	ca. 85 dB / 3 m

Per problemi tecnici rivolgetevi unicamente al fabbricante o a un rivenditore autorizzato.

Tipo di dispositivo: 22, N. Art. FL 10022 H

Data di vendita:

Indirizzo del mittente:

Nome e cognome:

Via:

CAP/Località:

Tel./Fax:

Difetti riscontrati:

## Garanzia

I prodotti IEH sono collaudati secondo le norme in vigore e con la massima cura. La durata della garanzia è conforme alle direttive di legge in vigore. La garanzia verrà rispettata solo se l'apparecchio viene restituito intatto al rivenditore, completo di scontrino fiscale, scheda di garanzia con data di acquisto e timbro del rivenditore, nonché corredato di una breve descrizione scritta del guasto.

In caso di validità della garanzia, la Società IEH deciderà in un tempo adeguato, a proprio insindacabile giudizio, se riparare o sostituire l'apparecchio. Qualora la garanzia non potesse essere applicata (ad es. se il periodo di garanzia è scaduto o se il difetto non rientra fra quelli coperti da garanzia, apertura dell'apparecchio ecc.) la società IEH cercherà di riparare l'apparecchio al minor costo possibile.

La responsabilità per garanzia non copre l'usura naturale, l'insudiciamento, le variazioni causate da influssi atmosferici o danni di trasporto e inoltre non copre i danni che derivino da mancata osservanza delle istruzioni di montaggio, delle indicazioni di manutenzione o da installazione non corretta o impropria. I corpi illuminanti e le batterie fornite in dotazione restano esclusi dalla garanzia. IEH non si assume alcuna responsabilità per danni diretti, consequenziali e materiali.

**Garanzia  
di  
5 anni**

IEH GmbH  
An der Strusbek 40  
22926 Ahrensburg  
Germania

Internet: [www.flammex.de](http://www.flammex.de)  
E-Mail: [info@flammex.de](mailto:info@flammex.de)

